


# ALGORITEM UKREPANJA OB POVIŠANI VREDNOSTI GLUKOZE ZA PREPREČEVANJE DIABETIČNE KETOACIDOZE PRI ZDRAVLJENJU Z INZULINSKO ČRPALKO

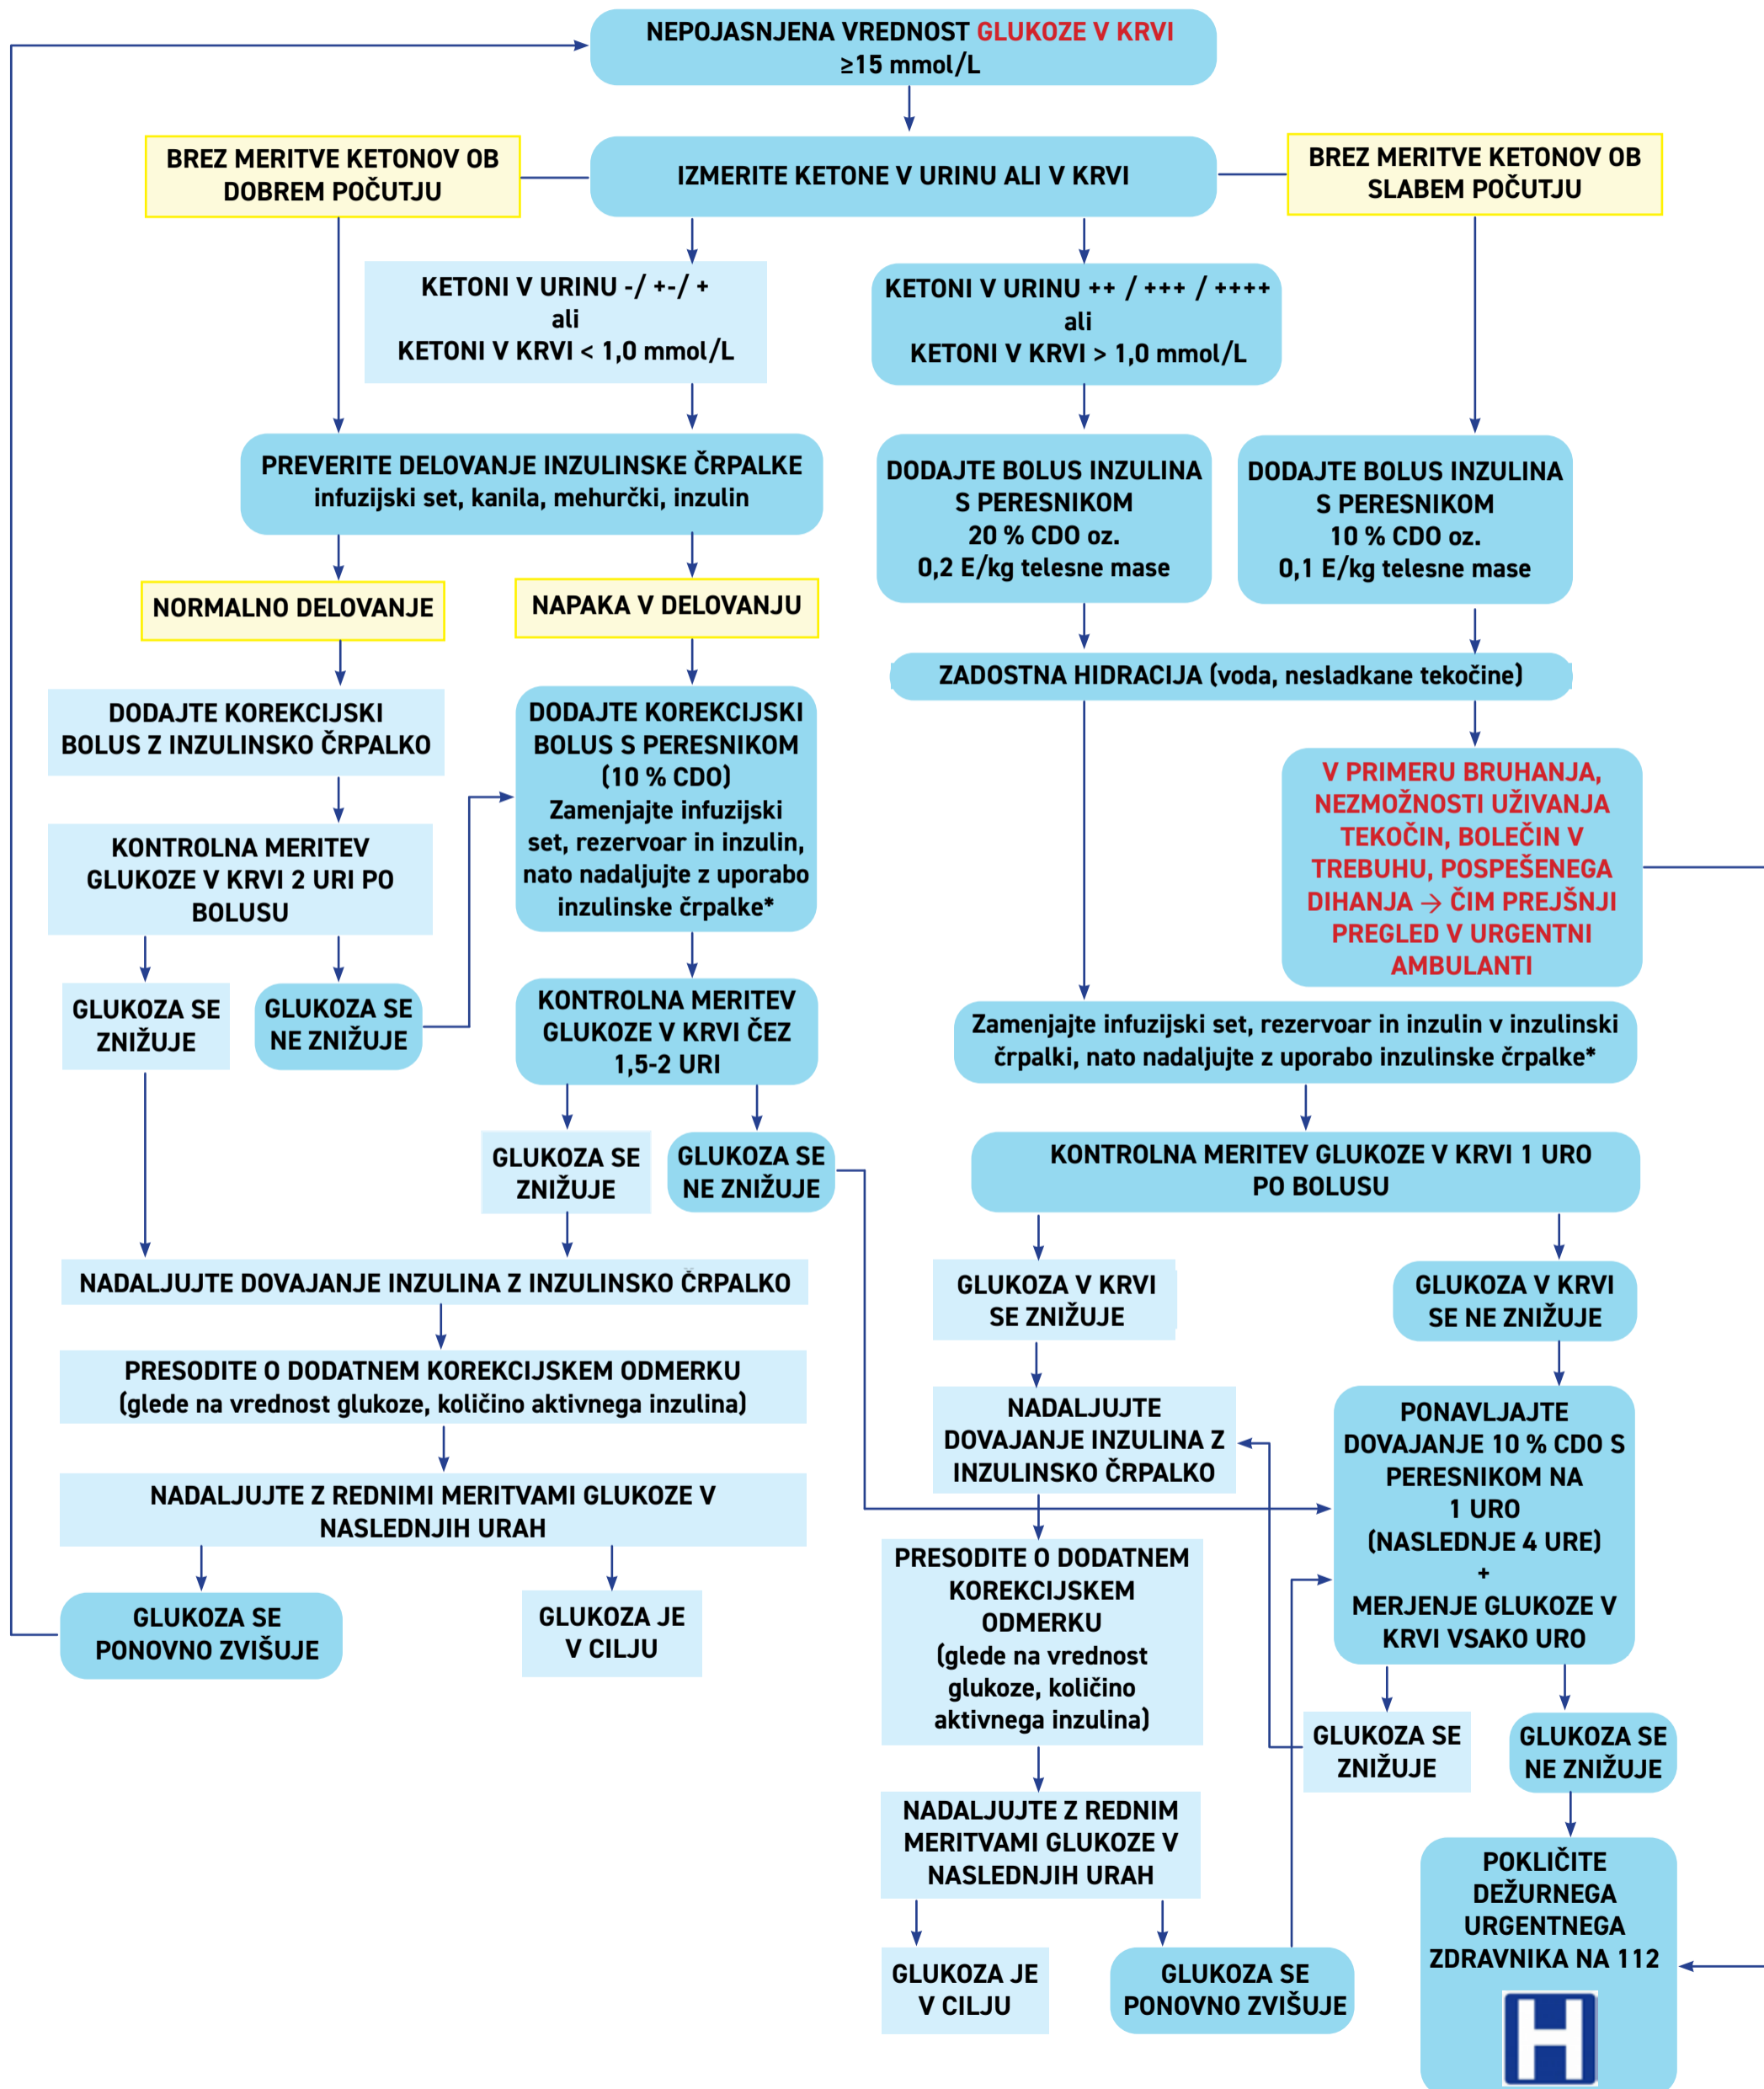

CDO: CELOKUPNI DNEVNI ODMEREK Dnevni seštevek bazalnega in bolusnega insulina

\* Navodilo za menjavo infuzijskega seta, preverjanje delovanja inzulinske črpalke in roka uporabnosti ter shranjevanja insulina.